

SCHEMA DE PULVERISATION  
SPRAYING CIRCUIT  
DIAGRAMA DE PULVERIZACION  
SPRITZFLUESSIGKEITSSCHEMA

CIRCULATION CONTINUE  
RECIRCULATION SYSTEM  
CIRCULACION CONTINUO  
STÄNDIGER KREISLAUF


RAMPE - BOOM  
BARRA - GESTAENGE  
36 m GVX

4 tronçons de 17-19-19-17 buses - 4 sections of 17-19-19-17 nozzles  
4 seccions de 17-19-19-17 boquillas - 4 teilbreiten mit 17-19-19-17 düsen.

**GT - LASER**

Option 141242M

142017M

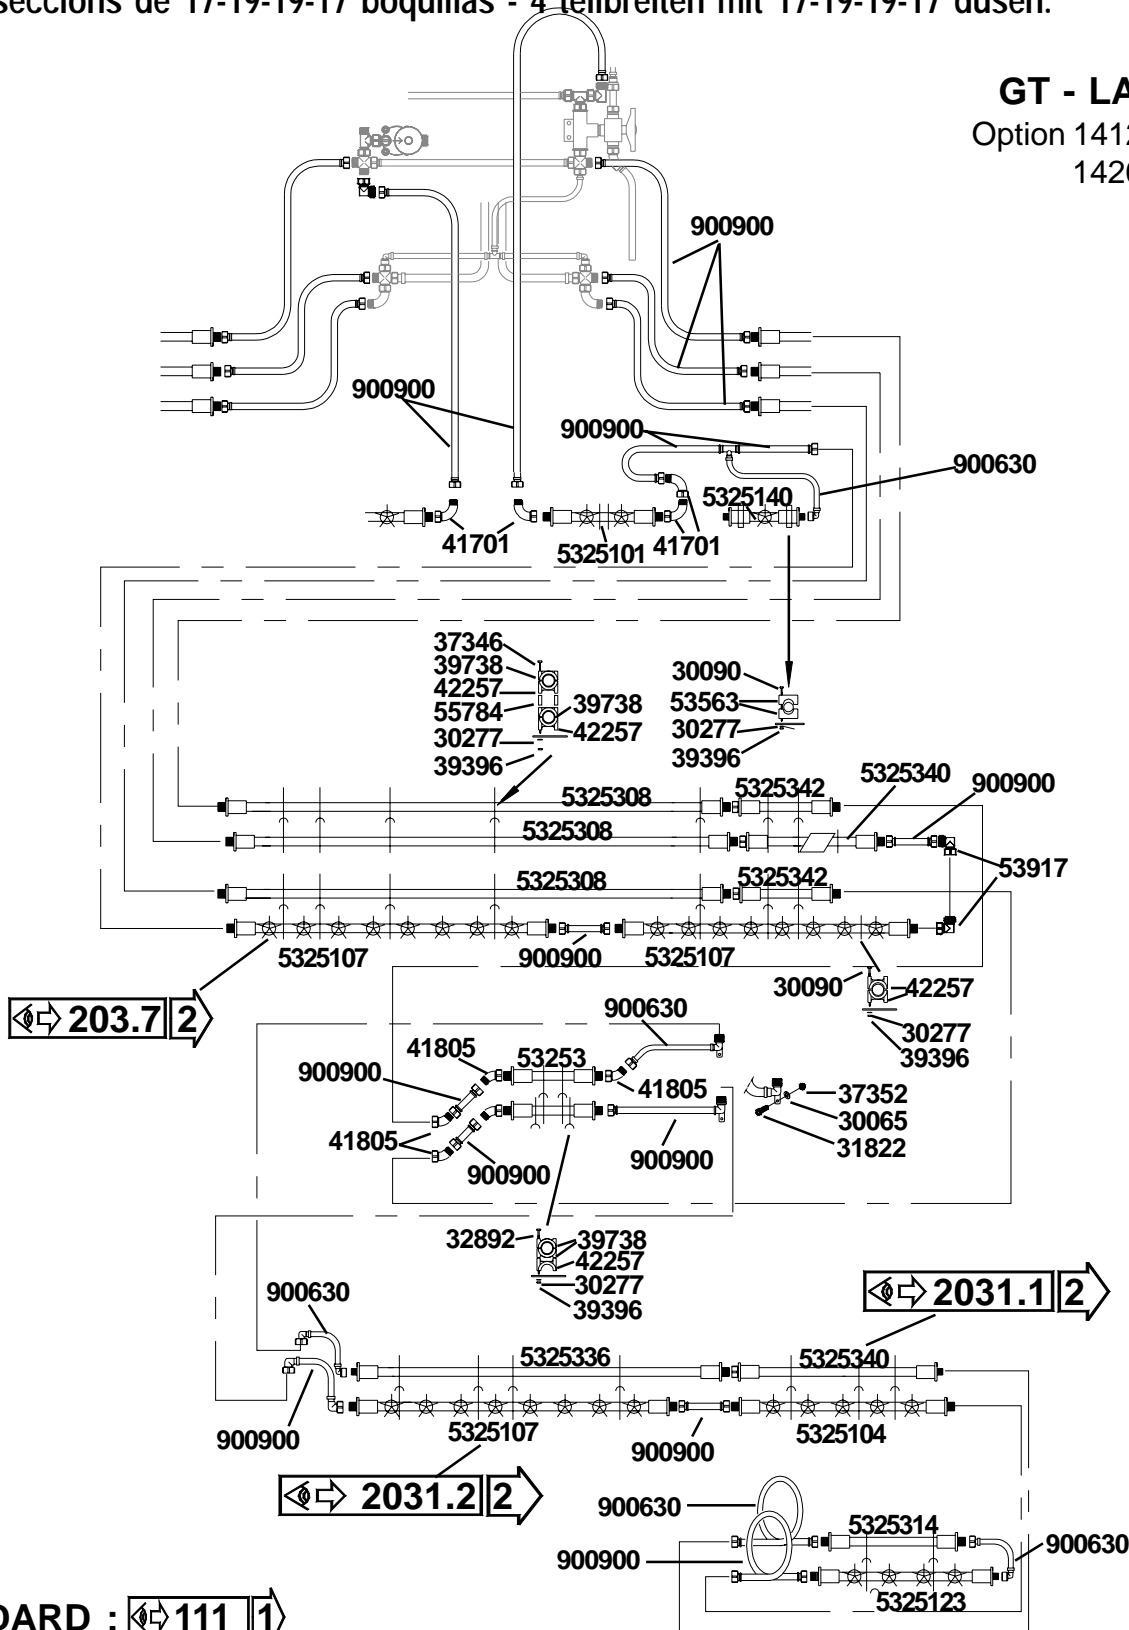

STANDARD : 111 1

9979430A

06.09.2007

**Tecnoma**  
technologies

S.A.S. Capital 1174400 € - B.P. 195 - 51206 EPERNAY - FRANCE  
Tél. +33 (0)3.26.51.99.99 - Fax : +33(0)3.26.51.83.51 -  
<http://www.tecnoma.com>  
R.C.S. EPERNAY B 350 484 309 - APE 293D

2601.30